

Formblatt zur Festlegung von konfektionierten Mittelspannungskabeln

Firma:	Name:
Telefon:	Datum:
E-Mail:	Unterschrift:

Anwendungsbereich: _____

Max. Betriebsspannung (U_m): 24 kV


Querschnitt des Kabels: _____

Länge des Mittelspannungskabels: L = _____ m (0,1m Stufung)

Phasenbezeichnung: _____

Seite A:	Seite B:
_____	_____

Kabelschirm A:	☐ Isoliert (nicht herausgeführt)	Kabelschirm B:	☐ Isoliert (nicht herausgeführt)
	☐ Herausgeführt ($L_A =$ _____ mm)		☐ Herausgeführt ($L_B =$ _____ mm)
Spannungsabgriff A:	☐ Nein	Spannungsabgriff B:	☐ Nein
	☐ Ja (nur bei Innenkonus-Stecker / CONNEX)		☐ Ja (nur bei Innenkonus-Stecker / CONNEX)

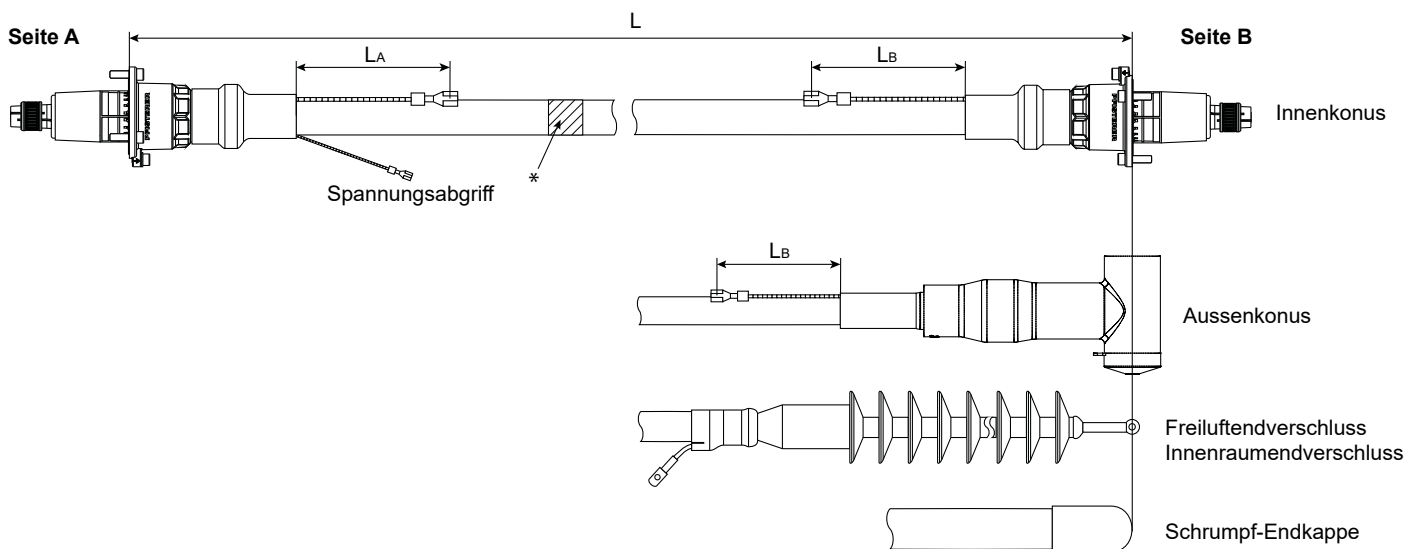

Bemerkungen:

