

Formulaire de spécifications des câbles moyenne tension confectionnés

Entreprise:	Nom:
N° de Tél:	Date:
E-Mail:	Signature:

Domaine d'application:

Tension de service max. (U_m): 24 kV

Section du câble:

Longueur du câble moyenne tension: L = m (par paliers de 0,1m)

Désignation des phases:

Côté A:

Côté B:

Extrémité de câble A:

- ☐ Isolé (non sorti)
☐ Sorti ($L_A =$ mm)

Blindage du câble B:


- ☐ Isolé (non sorti)
☐ Sorti ($L_B =$ mm)

Prise de tension A:

- ☐ Non
☐ Oui (uniquement pour les connecteurs à cône intérieur / CONNEX)

Prise de tension B:

- ☐ Non
☐ Oui (uniquement pour les connecteurs à cône intérieur / CONNEX)

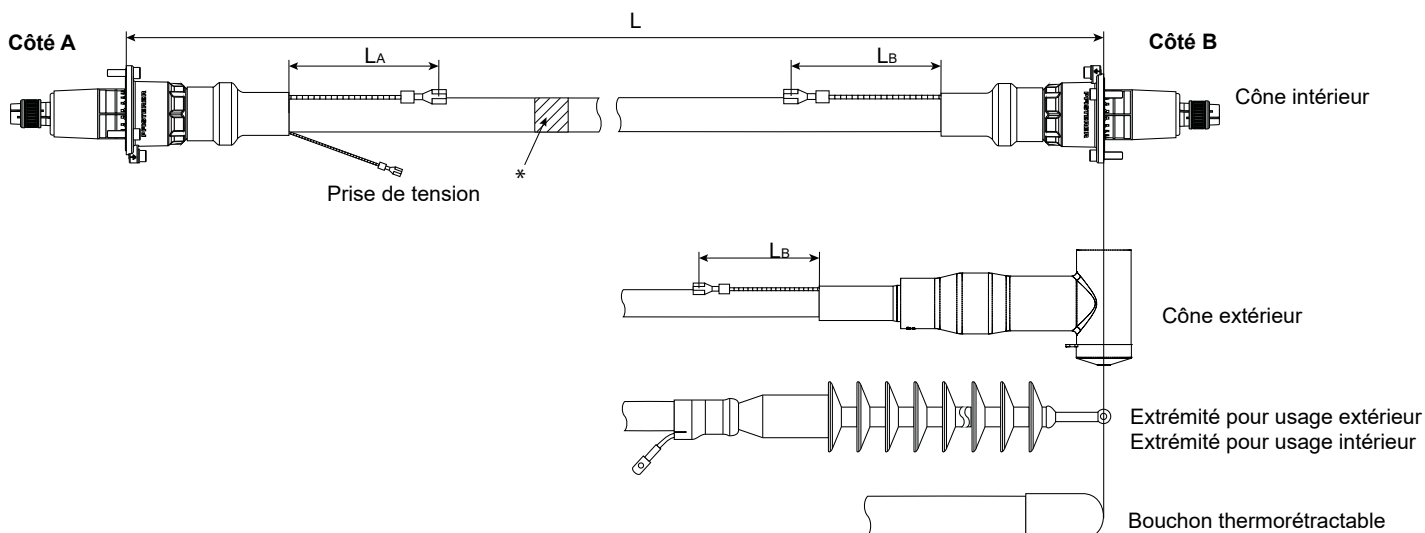

Remarques:

Réinitialiser le formulaire



Sigmaform (Schweiz) AG
 Langackerstrasse 25
 CH-6330 Cham
 T +41 44 727 30 50
 info@sigmaform.ch
 www.sigmaform.ch